


Zasilanie oświetlenia w m. Krasne oraz Smolany Dąb na podstawie warunków przyłączenia nr RE5-5/298/2012 z dnia 16.07.2012r.

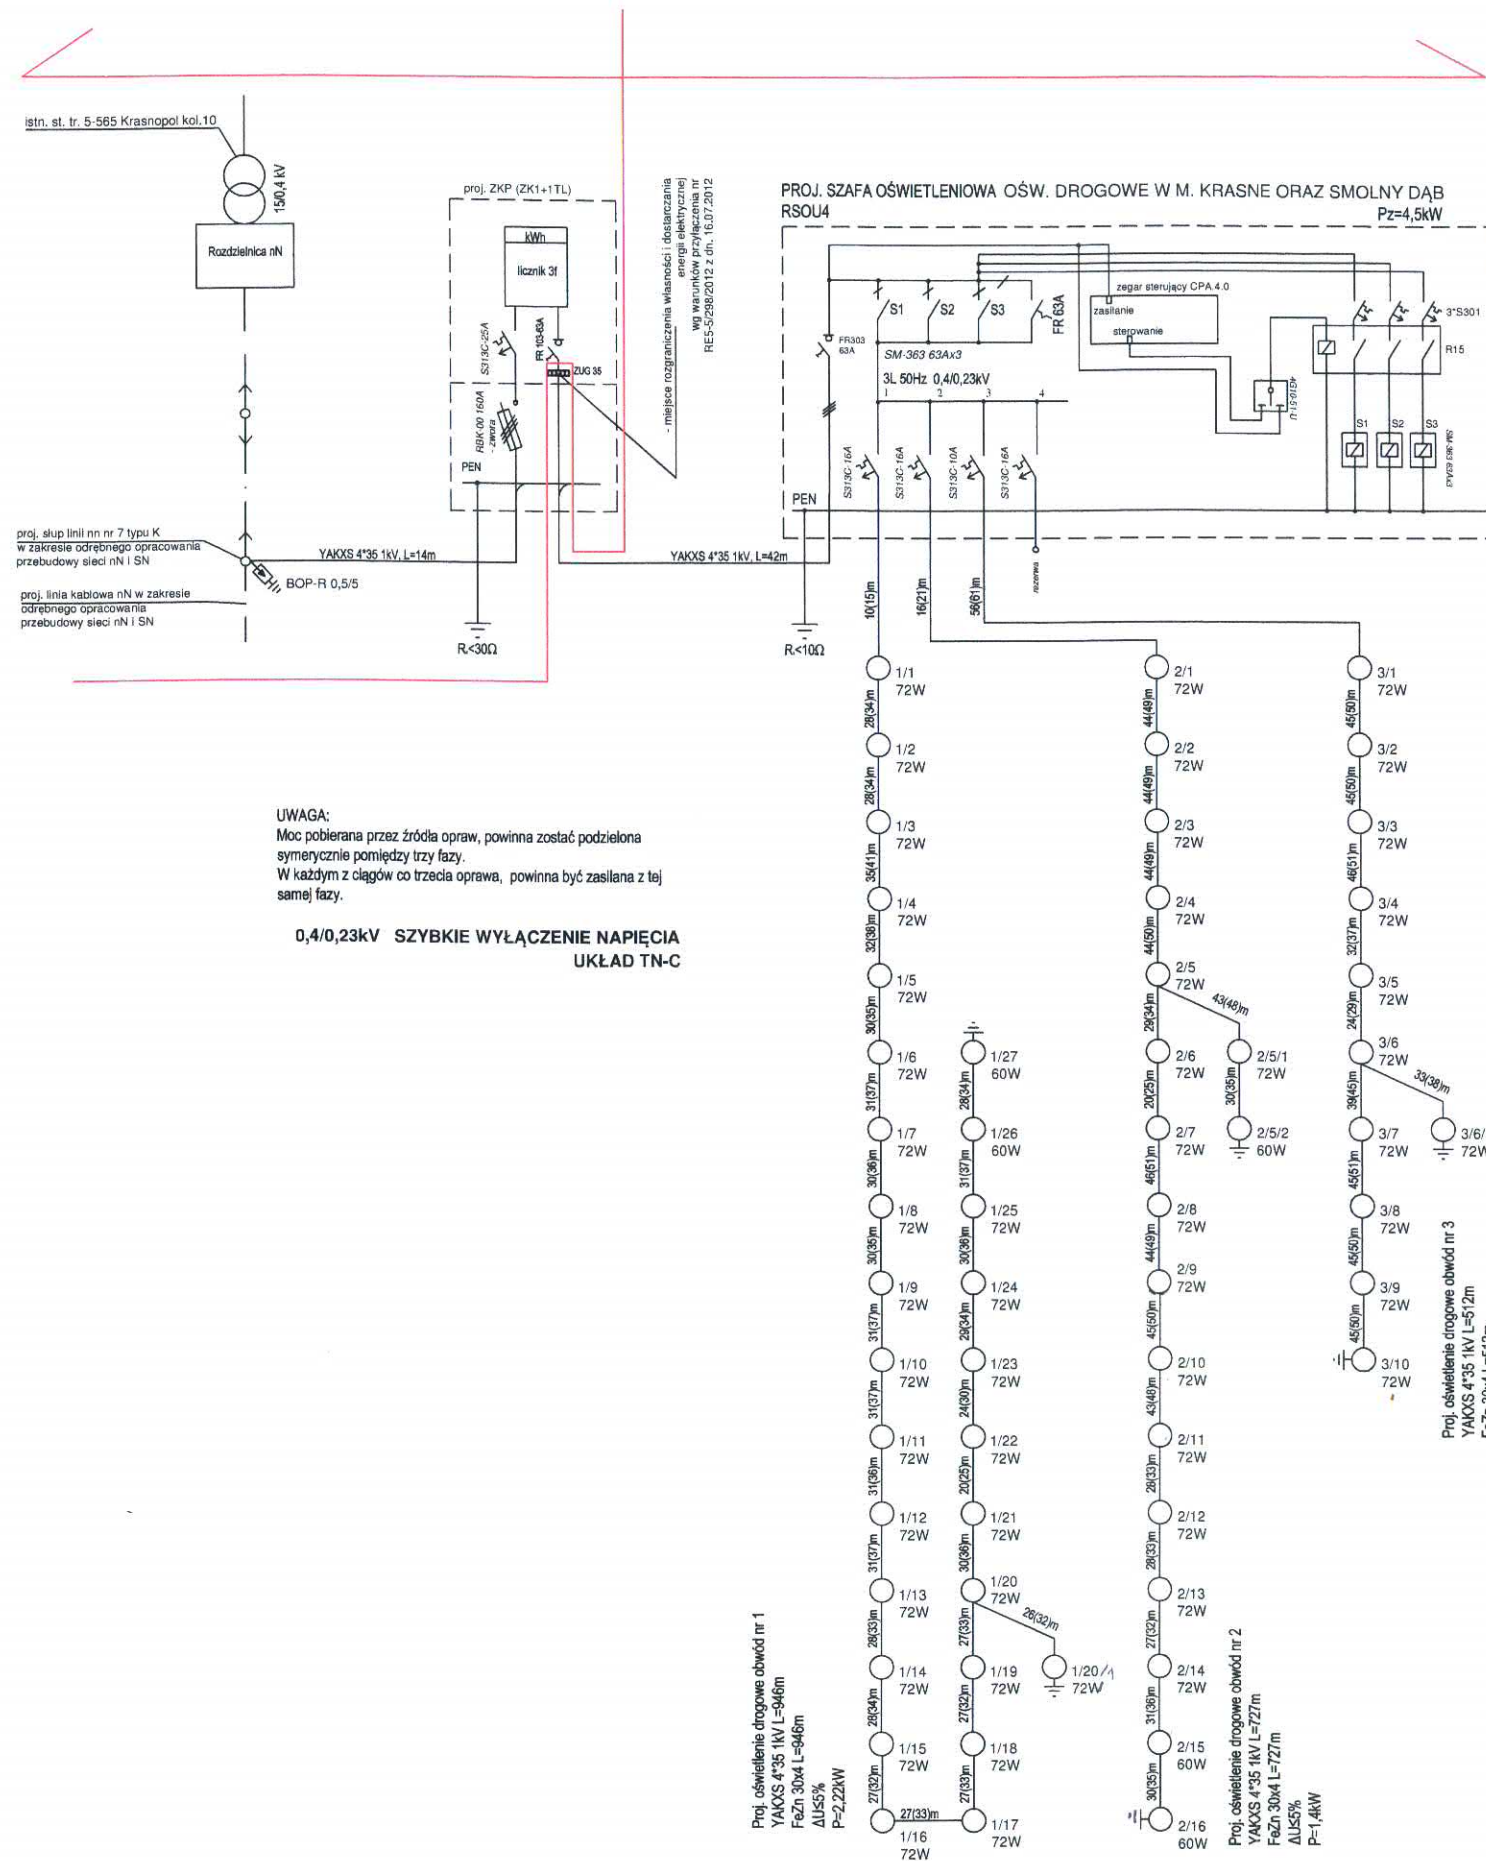

UWAGA:  
Moc pobierana przez źródła opraw, powinna zostać podzielona symetrycznie pomiędzy trzy fazy.  
W każdym z ciągów co trzecia oprawa, powinna być zasilana z tej samej fazy.

0,4/0,23kV SZYBKE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA  
UKŁAD TN-C

Legenda/uwagi:



EKKOM Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków  
tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40  
e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga.pl

Inwestor:  
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Białymstoku  
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok  
tel.: 85 67 67 130, fax: 85 67 67 153

Nazwa opracowania:  
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653  
wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi  
i niezbędną infrastrukturą na odcinku Suwałki - Sejny.  
Część II - budowa obejścia m. Krasnopol

Tytuł rysunku:  
**Schemat zasilania oświetlenia  
w m. Krasne - Smolany Dąb Gmina Krasnopol**

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium	Skala
Projektował	mgr inż. Michał Żarnota	instalacyjna	SLK/2013/POOE/07		PW	/
Sprawił	mgr inż. Wiesław Żołnowski	instalacyjna	SLK/2829/POOE/09		Branża	Nr rysunku
—	—	—	—	—	energe- tyczna	EO-3.1
—	—	—	—	—	—	—

Kraków, wrzesień 2012r.

Umowa nr

WZP.3326/11