


SCHEMAT OCIEPLENIA WODOCIĄGU KERAMZYTEM 1:10

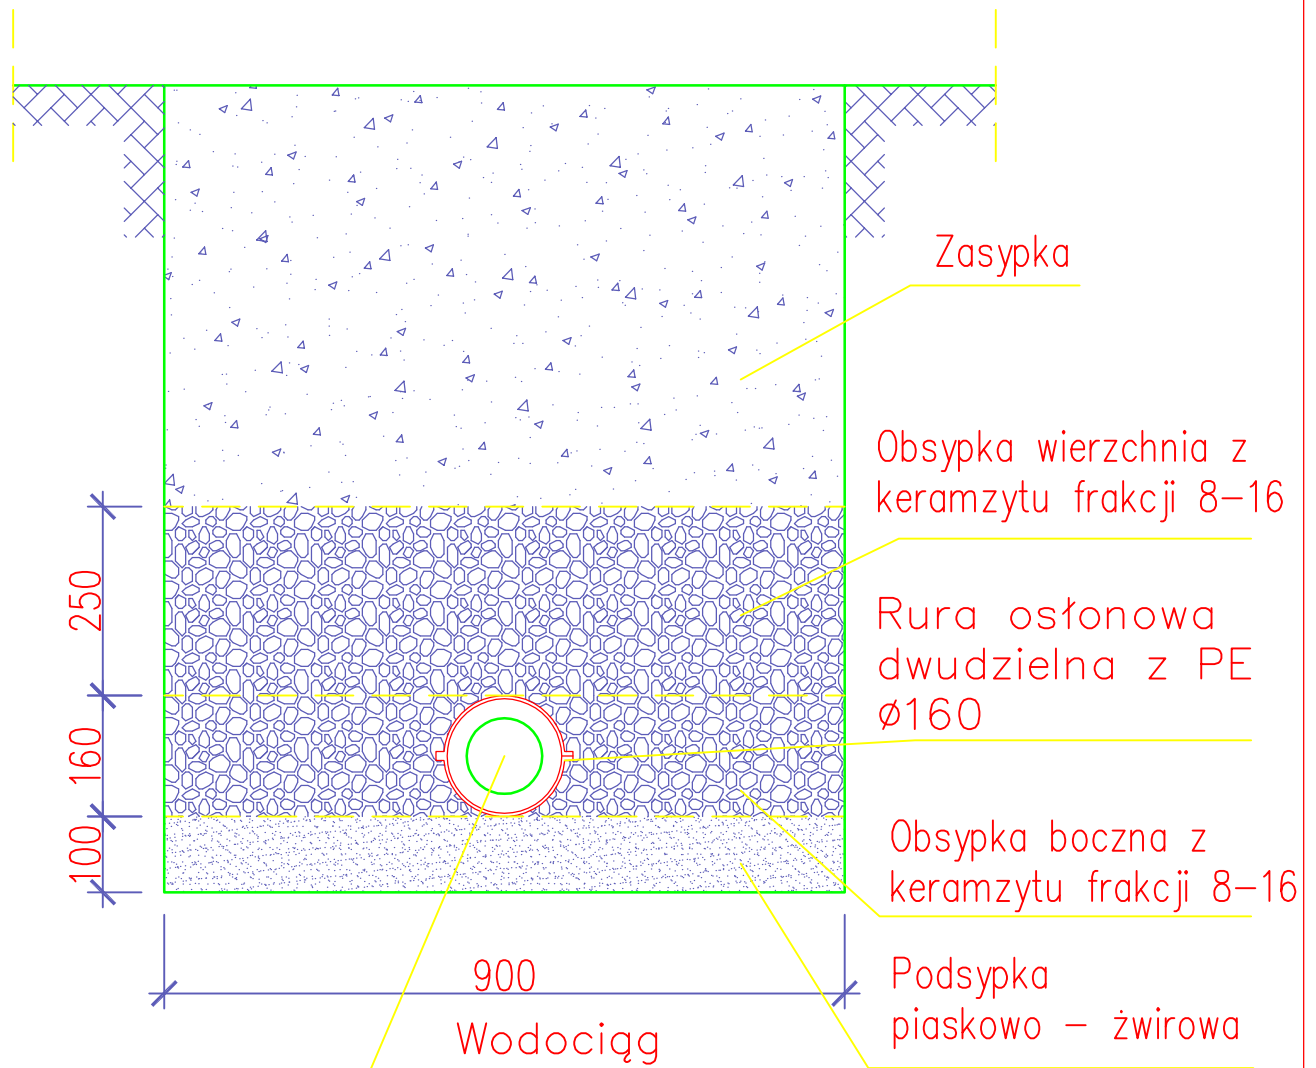

Zabezpieczenie projektowanego wodociągu oraz wodociągu istniejącego proponuje się wykonać z rur dwudzielnych z PE o średnicy 160 mm, lub w sposób indywidualnie uzgodniony z zarządcą sieci. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Gestora sieci na zastosowanie danego sposobu zabezpieczenia mediów.